


# „Technische Vorgaben“ zum Einspeisemanagement von EEG- und KWK-Anlagen gemäß EEG 2021

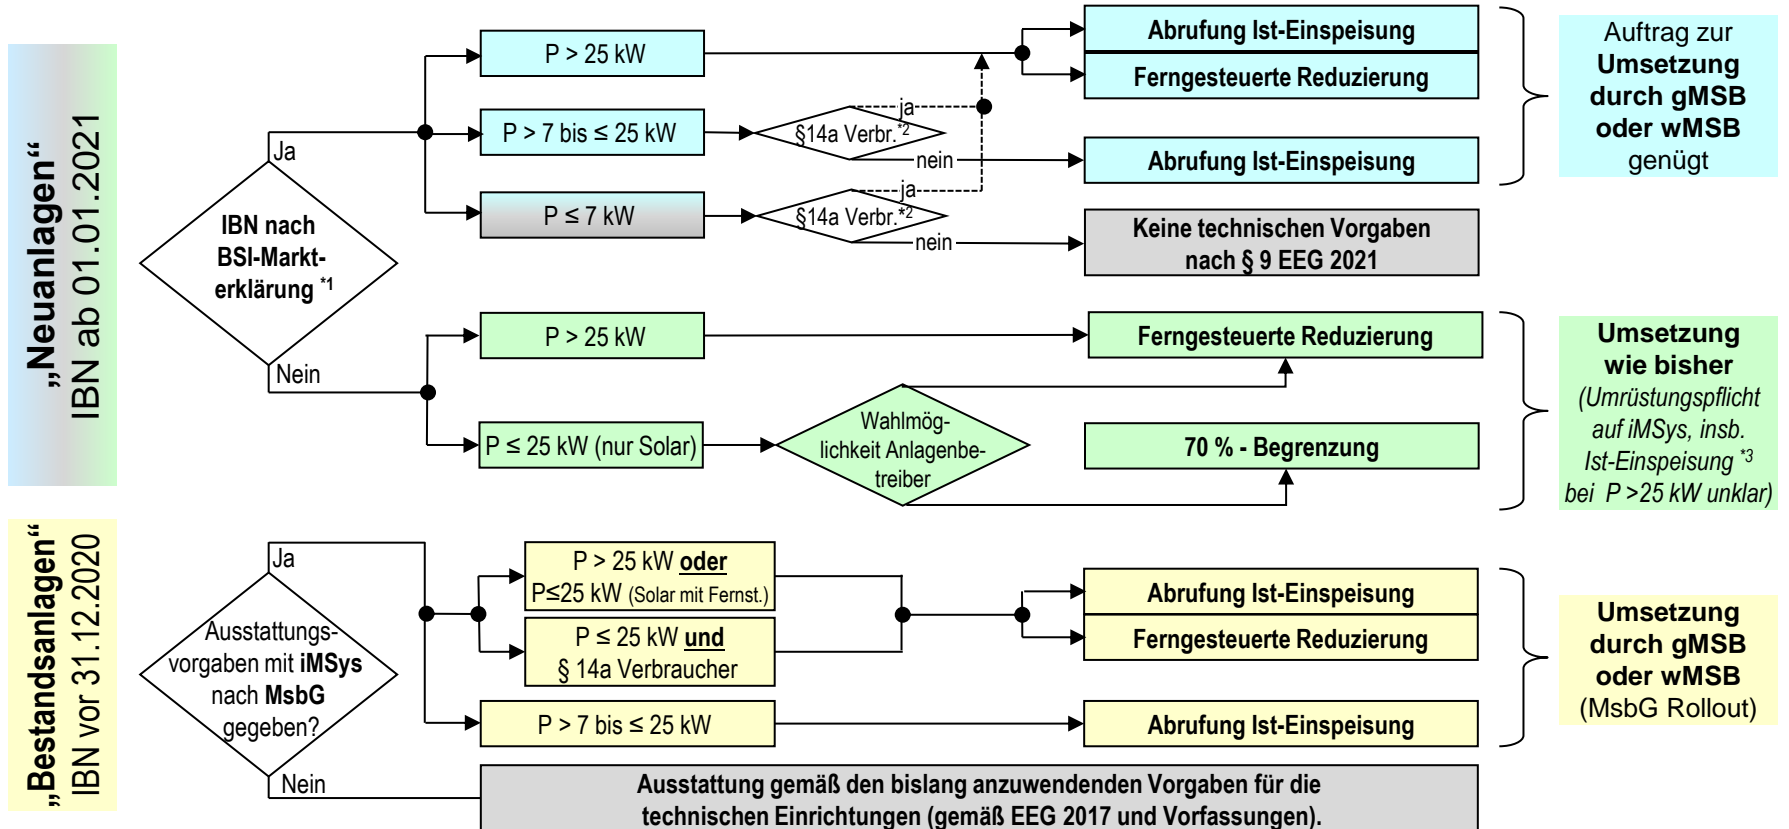

IBN = Inbetriebnahme | iMSys = Intelligentes Messsystem

gMSB/wMSB = grundzuständiger/wettbewerblicher Messstellenbetreiber

\*1 Entsprechende BSI-Markterklärung vorhanden (Ist-Einspeisung/Fernsteuerung)

\*2 Betrieb einer § 14a EnWG-Verbrauchseinrichtungen am selben Netzanschluss

\*3 Bei Veräußerungsform "Direktvermarktung" ist die Ist-Einspeisung in ¼ h Auflösung zu messen, d.h. bei  $P > 100 \text{ kW}$  Leistungsmessung zwingend erforderlich.

Anmerkung: Mehrere Anlagen sind zusammenzufassen, wenn

1. sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und
2. innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind.

Hinweis: Diese Grafik kann nicht alle Regelungen des EEG/MsbG abbilden.